

De: Roque Hugo Soria <arq.rsoria@gmail.com>
Enviado el: martes, 28 de noviembre de 2023 09:50
Para: Gamarra, Yanina Elizabeth <yanina.gamarra@enel.com>; Ierardi, Pamela Lujan <pamela.ierardi@enel.com>; Robledo, Marcelo Esteban <marcelo.robledo@enel.com>
Asunto: EMPRENDIMIENTO ARCAS CAÑUELAS

Yanina, buen día.
Adjunto los archivos correspondientes al proyecto de la referencia para que sean enviados a Ingeniería para su revisión.

Envío:
Planos de proyecto de red de Media y Baja Tensión. (CAD y PDF)
Cálculos de caída de tensión.
Informe técnico.
Te solicito acuse de recibo del presente.

A la espera de sus comentarios y respuesta.

Cordialmente.

Arq. Roque Soria.

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



- Buenos días Roque,
- Te dejo algunas observaciones que nos realizó ingeniería acerca del proyecto presentado.
- Se le pide el detalle de la asignación de potencia demandada. Aclarar como surge la potencia 5 kVA ya que son parcelas grandes (400m2) y el cual no corresponde un grado de electrificación medio. De igual manera justificarla ya que se menciona que son destinada a viviendas para clase obrera y de bajos recursos.
 - Los trafos normalizados de Edesur son 315kVA o 500kVA,.. (cambiar el de 400kVA)
 - Al momento de calcular la caída de tensión hay una desigualdad en el conductor que hacen referencia en el plano y el que está en los calculo. Por favor unificar cual sería el correcto (3x95/50 o 3x150/80)

SALIDA 2A - Rama 1									
PUNTO MAS ALEJADO - A-9					CANTIDAD DE VIVIENDAS BA				
Potencia 2.00					POTENCIA MAXIMA				
TRAMO	DESDE	HASTA	TIPO DE RED	SECCION	SECCION	BAZ	L	CANT. CARGA	POT.
1	A-1	A-2	PA	100/0	PA-100/0	1.70	0.102	10	10.00
2	A-2	A-3	PA	100/0	PA-100/0	1.70	0.102	20	20.00
3	A-3	A-4	PA	100/0	PA-100/0	1.70	0.102	20	20.00
4	A-4	A-5	PA	100/0	PA-100/0	1.70	0.102	10	10.00
5	A-5	A-6	PA	100/0	PA-100/0	1.70	0.102	10	10.00
6	A-6	A-7	PA	100/0	PA-100/0	1.70	0.102	10	10.00
7	A-7	A-8	PA	100/0	PA-100/0	1.70	0.102	10	10.00
8	A-8	A-9	PA	100/0	PA-100/0	1.70	0.102	10	10.00
9	A-9	A-9	PA	100/0	PA-100/0	1.70	0.102	10	10.00

Quedamos a la espera de las correcciones.
Saludos

Yanina Elizabeth Gamarra / Market Argentina / Cliente Institucional / Edesur S.A.
San Jose 140 / (CRA 1076A4D) Buenos Aires / Cel: (+54 11) 55312261

De: Roque Hugo Soria <arq.rsoria@gmail.com>
Enviado el: jueves, 7 de diciembre de 2023 11:23
Para: Gamarra, Yanina Elizabeth <yanina.gamarra@enel.com>
Asunto: Re: EMPRENDIMIENTO ARCAS CAÑUELAS

Yanina, buen día.

Adjunto los archivos de los documentos que corresponden a este proyecto con las correcciones solicitadas.

- Planos de proyecto de red de Media y Baja Tensión. (CAD y PDF)
- Cálculos de caída de tensión.
- Informe técnico.


A la espera de novedades.

Cordialmente.


Arq. Roque Soria

El mié, 20 dic 2023 a las 8:24, Gamara, Yanina Elizabeth (<yanina.gamara@enel.com>) escribió:


Roque, buen día.
Te comparto las correcciones que encontraron a corregir nuevamente.
Te los detallo a continuación:

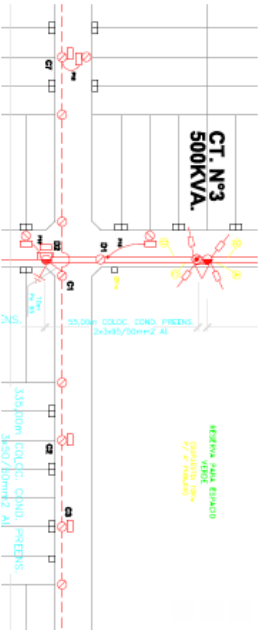

Se debería cambiar el tramo del CT3 desde C3 a C8 por PE 55/50, esto también mejoraría la caída de tensión de este tramo, de cable.

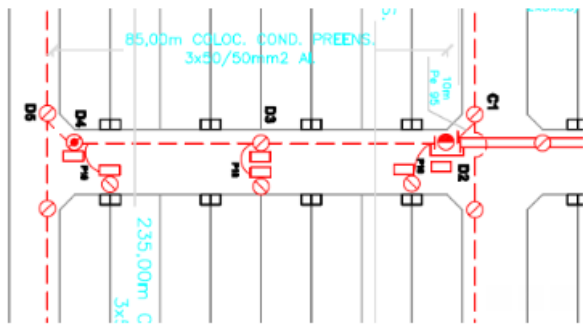

Se debería cambiar el tramo del CT4 desde D2 a D5 por PE 55/50, esto también mejoraría la caída de tensión de este tramo, de cable.

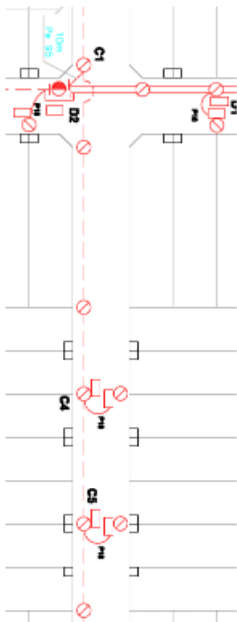

Se nota lo mismo entre C2 y C5 del CT4, reemplazar por PE55/50, Cualquier duda podemos pausar una reunión

Saludos


Yanina Elizabeth Gamarra / Market Argentina / Clientes Institucionales / Edesur S.A.
San Jose 140 / (CPA1076AAD) Buenos Aires / Cel: (+54 11) 59312261

El mar, 26 dic 2023 a las 8:39, lerardi, Pamela Lujan (<pamela.lerardi@renel.com>) escribió:

INTERNAL

Buenos dias Roque,

El proyecto en Baja tensión esta aprobado, para media tensión solo queda una sugerencia, y es cambiar este seccionador bajo carga por uno de cuchillas.



Saludos

Pamela lerardi
Market Argentina
Clientes Institucionales

edesur

San Jose 170
(CPA1076AAD) Buenos Aires
Celular: 11-4084-8598

De: Roque Hugo Soria (<roque.soria@renel.com>)

Enviado el: miércoles, 20 de diciembre de 2023 12:27

Para: Gamarra, Yanina Elizabeth (<yanina.gamarra@renel.com>)

CC: Roldán, Marcos Esteban (<marcos.rolan@renel.com>); lerardi, Pamela Lujan (<pamela.lerardi@renel.com>)

Asunto: Re: EMPRENDIMIENTO ARCAS CARUELAS

Yanina, buen día.

Adjunto nuevamente los archivos con las correcciones solicitadas.

Cordialmente,

El mié, 27 dic 2023 a las 12:42, Gamarra, Yanina Elizabeth (<yanina.gamarra@enel.com>) escribió:

INTERNAL

Roque, buenos días.

El proyecto quedo conformado, agradecemos nos pueda hacer el envío del mismo colegiado, por el colegio de ingenieros.
Saludos

Yanina Elizabeth Gamarra / Market Argentina / Clientes Institucionales / Edesur S.A.
San Jose 140 / (CPA1076AAD) Buenos Aires / Cel: (+54 11) 59312261

De: Roque Hugo Soria <arq.rsoria@gmail.com>
Enviado el: martes, 26 de diciembre de 2023 10:11
Para: Ierardi, Pamela Lujan <pamela.ierardi@enel.com>
CC: Gamarra, Yanina Elizabeth <yanina.gamarra@enel.com>; Robledo, Marcelo Esteban <marcelo.robledo@enel.com>
Asunto: Re: EMPRENDIMIENTO ARCAS CAÑUELAS

Pamela, buen día.
Feliz navidad para todos ustedes.

Adjunto plano de M.T con la corrección solicitada.
Por otro lado, consultarte si con esta modificación ya podemos realizar la presentación del Colegio de Ingenieros.

Saludos Cordiales.

Arq. Roque Soria

Gracias Roque.

Cuando contemos con el aprobado de materiales y el equivalente aéreo confeccionamos el convenio de cesión de redes.

Saludos

Yanina Elizabeth Gamarra / Market Argentina / Clientes Institucionales / Edesur S.A.
San Jose 140 / (CPA1076AAD) Buenos Aires / Cel: (+54 11) 59312261

De: Roque Hugo Soria <arq.rsoria@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 14 de febrero de 2024 09:52
Para: Gamarra, Yanina Elizabeth <yanina.gamarra@enel.com>
CC: Ierardi, Pamela Lujan <pamela.ierardi@enel.com>; Robledo, Marcelo Esteban <marcelo.robledo@enel.com>
Asunto: Re: EMPRENDIMIENTO ARCAS CAÑUELAS

Yanina, buen día.

Adjunto certificados de Visado del Colegio de Ingenieros.
Además solicito se realice el convenio de cesión de instalaciones.
Por el momento se realizará una 1ª etapa de la obra por lo tanto, adjunto plano de esa primera etapa y planilla de materiales correspondiente.

Adjunto:
Certificados de Visado Colegio de Ingenieros.
Plano de M.T y B.T de primera etapa.
Listado de materiales de primera etapa.

Saludos cordiales.

Arq. Roque Soria
